

מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך

מרחק בין קצה איזור 0 לבין מחיצה קבועה בבריכה


? באיור 3 שבתוספת לתקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) מופיעה המידה S1. באיור האמור אין שיעור ל-S1, וכפי שאני מבין הוא בין 0 ל-2 מטרים. אודה עבור פירוש מוסמך לגודל S1.

כמו כן אבקש להסב את תשומת ליבכם לכך שבאיור 3, הכולל תרשים ומידות במטרים של הגדלים השונים, נפלו מספר שיבושים כמפורט: S1 מופיע בתרשים פעם נוספת כעובי של אחת המחיצות הקבועות. הגדלים r3 ו-r4 מופיעים ברשימת המידות ואינם מופיעים בתרשים. הגדלים r0 ו-r5 מופיעים בתרשים ואינם מופיעים ברשימת המידות.

! תשובת הוועדה

הגודל של S1 באיור 3 בתוספת של תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) הוא אכן בין 0 ל-2 מטרים. גודל זה מציין את המרחק בין הקצה של איזור 0 לבין המחיצה הקבועה. כפי שנכתב במכתבך, באיור 3 המופיע בתוספת של תקנות החשמל (מיתקני חשמל בבריכה במתח שאינו עולה על מתח נמוך) קיימים מספר אי-דיוקים בהתייחס למרחקים. תודה על הערותיך, אי-הדיוקים יתוקנו כשנבצע רביזיה בתקנות הללו.

איור 3: מבט על בריכה עם מחיצות קבועות

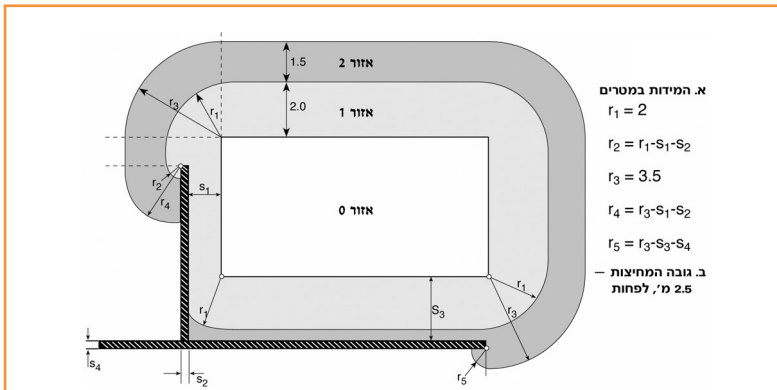

יש למקם דף זה אחרי דף 19-03